



시험성적서

- 성 적 서 번 호 : CT23-099611K
- 의뢰자
○ 업체명 : 서진통상 주식회사
○ 주소 : 경상북도 구미시 옥계2공단로 293-1 (구포동)
- 시험기간 : 2023년 11월 09일 ~ 2024년 01월 02일
- 시험성적서의 용도 : 품질관리
- 시 료 명 : 위생도기 JU-300(U322R2)
- 시험방법
(1) KS L 1551:2022

확인	작성자 성명	석현수	기술책임자 성명	허성일	허성일
비고 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다. 4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.					

2024년 01월 02일

한국건설생활환경시험연구원장



결과문의 : 42994 대구광역시 달성군 유가읍 테크노순환로12길 36 ☎ (053)670-7367

총 3페이지 중 1페이지

양식TQP-12-01-03(1)



시험성적서

성적서번호 : CT23-099611K

7. 시험결과

1) 위생도기 JU-300(U322R2)

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
겉모양	-	(1)	이상없음	-	A
품질-잉크침투도	mm	(1)	0.5 이하		
품질-내급랭성	-	(1)	이상없음		
품질-내균열성	-	(1)	이상없음		
성능-배출성능	-	(1)	이상없음		
성능-세척성능	-	(1)	이상없음		
치수-A	mm	(1)	956		
치수-B	mm	(1)	176		
치수-C	mm	(1)	85		
치수-D	mm	(1)	31		
치수-E	mm	(1)	36		
치수-F	mm	(1)	31		
치수-G	mm	(1)	65		
치수-H	mm	(1)	16		
치수-I	mm	(1)	164		
치수-J	mm	(1)	126		
치수-K	mm	(1)	170		

※ 시료구분 : 절수형 트랩 탈착식 스톨 소변기

※ 사용수량 : 물량 0.9 L 사용시의 결과임

※ 별첨 : 도면 1부

※ 시험장소

A : 경상북도 구미시 1공단로 168 (공단동)




시험성적서

성적서번호 : CT23-099611K

절수형 트랩 탈착식 스톤 소변기


JU-300(U322R2)

단위: mm

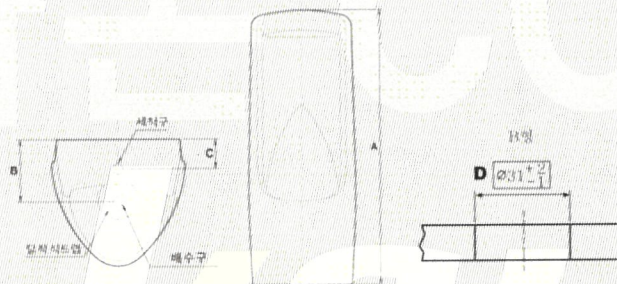

기호	크기별	A	B	C
U 312	대	1000 이상 1070	180, 200 220, 280	75
U 322	중	900 이상 1000 미만 920		
U 332	소	900 미만 880		

- 비 고 1. 벽행거로 지지되는 소변기의 경우, 뒷부분을 고정하는 설치구는 별도로 규정하지 않는다.
 2. 전자 감지기를 설치할 경우에는 정면 중앙 또는 보기 좋은 곳에 하면 되고, 세척구가 벽 매립형일 경우 세척구와 관련된 치수는 별도로 규정하지 않는다.
 3. 배수구 전용 부속을 사용할 경우에는 세척구 및 바닥플랜지 설치부와 관련된 치수는 별도로 규정하지 않는다.

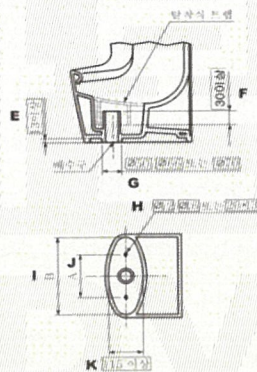

A	B
125	150 이상
150	180 이상
170	215 이상

----- 끝 -----

