

시험성적서

성적서번호 : CT24-044387K

7. 시험결과


1) 자기질 바닥타일 [(298.0 × 298.0) mm]

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비고	시험장소
겉모양 한 개의 타일에서의 결점	-	(1)	이상없음	-	A
치수 - 길이	mm	(1)	297.5		
치수 - 두께	mm	(1)	8.1		
치수의 불규칙도 - 최대값과 최소값의 차	mm	(1)	0.1		
뒤틀림 - 대각선 1	mm	(1)	0.1 (불록)		
뒤틀림 - 대각선 2	mm	(1)	0.1 (불록)		
옆면 뒤틀림	mm	(1)	0.1		
흡수율	%	(1)	1.5		
꺾임 강도	N/cm	(1)	150		
내균열성	-	(1)	이상없음		
내마모성	g	(1)	0.03		
내약품성 - 내산성	-	(1)	이상없음		
내약품성 - 내알칼리성	-	(1)	이상없음		
내동해성	-	(1)	이상없음		
동적 미끄럼 저항성 시험	-	(1)	0.64		

※ 시험장소

A : 인천광역시 남동구 당방로 85

— 끝 —

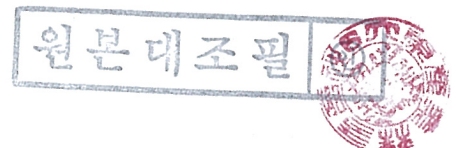

총 2페이지 중 2페이지

양식TOP-12-01-03(1)

