



# 시험성적서

원본대조필




1. 성적서 번호 : CT25-056270K
2. 의뢰자
  - 업체명 : 태영세라믹(주)
  - 주소 : 충청남도 당진시 면천면 면천로 1092-5
3. 시험기간 : 2025년 06월 30일 ~ 2025년 08월 11일
4. 시험성적서의 용도 : 품질관리
5. 시료명 : 자기질 타일 [ (90 × 190) mm, 제작(90 × 190) mm ]
6. 시험방법
  - (1) KS L 1001:2020

확인	작성자 성명	유윤상		기술책임자 성명	원철현	
비고 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다. 4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지( <a href="http://www.kcl.re.kr">www.kcl.re.kr</a> )에서 확인 가능합니다.						

2025년 08월 11일



한국건설생활환경시험연구원




결과문의 : 21591 인천광역시 남동구 담방로 85 ☎ (032)460-5124

총 2페이지 중 1페이지

양식TQP-12-01-03(1)

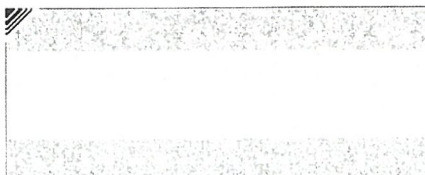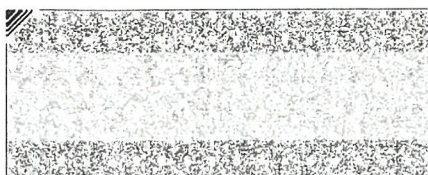

# 시험성적서

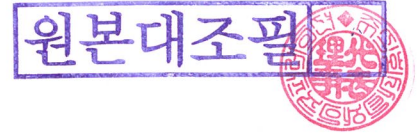

성적서번호 : CT25-056270K

## 7. 시험결과

1) 자기질 타일 [ (90 × 190) mm, 제작(90 × 190) mm ]

시험항목	단위	시험 방법	시험결과	비 고	시험 장소
겉모양 한 개의 타일에서의 결점	-	(1)	이상없음	-	A
치수 - 길이	mm	(1)	190.1		
치수 - 너비	mm	(1)	89.4		
치수 - 두께	mm	(1)	10.3		
치수의 불규칙도 - 긴 변 치수차의 크기	mm	(1)	0.1		
치수의 불규칙도 - 짧은 변 치수차의 크기	mm	(1)	0.0		
뒤틀림 - 대각선 1	mm	(1)	0.2 (오목)		
뒤틀림 - 대각선 2	mm	(1)	0.1 (오목)		
옆면 뒤틀림	mm	(1)	0.1		
흡수율	%	(1)	2.4		
꺾임 강도	N/cm	(1)	219		
내균열성	-	(1)	이상없음		
내마모성	g	(1)	0.01		
내약품성 - 내산성	-	(1)	이상없음		
내약품성 - 내알칼리성	-	(1)	이상없음		
내동해성	-	(1)	이상없음		

※ 시험장소

A : 인천광역시 남동구 당방로 85

----- 끝 -----

