


시험 성적서

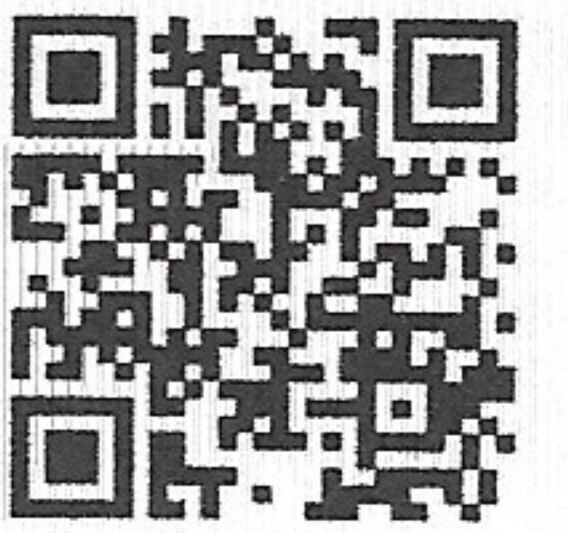

접 수 번 호 : CCL25-1029T
 접 수 일 : 2025. 07. 03
 의뢰자 : (주)유송타일앤바스 오성록
 생산자 : KCC HOMECC
 채취자 : -
 참관자 : -
 주 소 : 경기도 고양시 덕양구 신원1로 8
 시험성적서의 용도 : 품질관리용
 시 료 명 : Seren 600*1200 포세린(중국)

- 결 과 -

| 연번 | 시험종목 | 시험방법 | 시험결과 |
|----|----------------------------|---------------------|----------|
| 1 | 겉모양 | KS L 1001 : 2020 | 이상없음 |
| 2 | 치수(길이) (mm) | | 1199.190 |
| 3 | 치수(너비) (mm) | | 599.202 |
| 4 | 치수(두께) (mm) | | 9.968 |
| 5 | 치수의 불규칙도(mm) (긴변의 치수차) | | 0.19 |
| 6 | 치수의 불규칙도(mm) (짧은변의 치수차) | | 0.19 |

비고

1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지 않습니다.
2. 이 성적서의 일부만 발체하여 사용할 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.

시 험 자 : 문성준 문성준

확 인 자 : 공일철 공일철

2025년 07월 23일

건설공인시험연구원(주)

대 표 김 용 인

경기도 평택시 서탄면 수월암3길 69-5, 69-9, 69-13 TEL. 031-667-6555/7555 FAX. 031-666-7555



이 성적서의 진위여부는 QR 코드를 통해 확인 가능합니다.

시험 성적서

접수번호 : CCL25-1029T

- 결 과 -

| 연번 | 시험종목 | 시험방법 | 시험결과 |
|----|-------------------|---------------------|------|
| 7 | 뒤틀림 블록 (mm) (측정1) | KS L 1001 : 2020 | 0.17 |
| 8 | 뒤틀림 블록 (mm) (측정2) | | 0.23 |
| 9 | 뒤틀림 옆면 (mm) | | 0.02 |
| 10 | 꺾임강도 (N/cm) | | 446 |
| 11 | 흡수율 (%) | | 0.02 |
| 12 | 내마모성(g) | | 0.03 |
| 13 | 내균열성 | | 이상없음 |
| 14 | 내약품성(내산성) | | 이상없음 |
| 15 | 내약품성(내알칼리성) | | 이상없음 |