




시험성적서

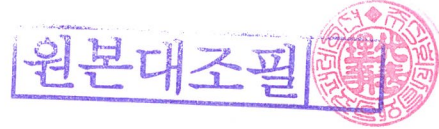

1. 성적서 번호 : CT26-045645K

2. 의뢰자

○ 업체명 : 주식회사 티와이코퍼레이션(TY Corporation Co.,Ltd.)

○ 주소 : 충청남도 당진시 면천면 면천로 1092-5

3. 시험기간 : 2026년 05월 21일 ~ 2026년 07월 20일

4. 시험성적서의 용도 : 품질관리

5. 시료명 : 바닥타일(자기질타일-수조용)

6. 시험방법

(1) 수도용 자재 및 제품의 위생안전기준 공정시험방법(환경부고시 제2025-165호, 2025.10.01)

확인	작성자 성명	유윤상	기술책임자 성명	박영휘
비고 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다. 4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.				

2026년 07월 20일



한국건설생활환경시험연구원장



결과문의 : 21591 인천광역시 남동구 당방로 85 ☎ (032)460-5124

총 3페이지 중 1페이지

양식TQP-12-01-03(1)

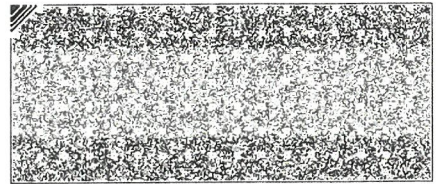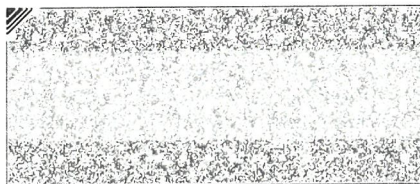


시험성적서

성적서번호 : CT26-045645K

7. 시험결과

1) 바닥타일(자기질타일-수조용)

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비고	시험장소
페놀류	mg/L	(1)	불검출 (표시한계 0.000 5)		
1,3-부타디엔	mg/L	(1)	불검출 (표시한계 0.001)		
스티렌	mg/L	(1)	불검출 (표시한계 0.001)		
음이온계면 활성제	mg/L	(1)	불검출 (표시한계 0.01)		
2,4-톨루엔디아민	mg/L	(1)	불검출 (표시한계 0.002)		
N,N-디메틸아닐린	mg/L	(1)	불검출 (표시한계 0.010)		
1,1-디클로로에틸렌	mg/L	(1)	불검출 (표시한계 0.001)		
1,2-부타디엔	mg/L	(1)	불검출 (표시한계 0.001)		
아세트산비닐	mg/L	(1)	불검출 (표시한계 0.005)		
1,2-디클로로에탄	mg/L	(1)	불검출 (표시한계 0.000 4)		
1,1,2-트리클로로에탄	mg/L	(1)	불검출 (표시한계 0.000 6)		
에피클로로히드린	mg/L	(1)	불검출 (표시한계 0.010)		
사염화탄소	mg/L	(1)	불검출 (표시한계 0.000 2)		
맛	-	(1)	이상 없음	-	A
1,1,1-트리클로로에탄	mg/L	(1)	불검출 (표시한계 0.001)		
디클로로메탄	mg/L	(1)	0.001 8		
시스-1,2-디클로로에틸렌	mg/L	(1)	불검출 (표시한계 0.001)		
2,6-톨루엔디아민	mg/L	(1)	불검출 (표시한계 0.001)		
셀레늄	mg/L	(1)	불검출 (표시한계 0.000 5)		
6가 크로뮴	mg/L	(1)	불검출 (표시한계 0.005)		
냄새	-	(1)	이상 없음		
과망간산칼륨소비량	mg/L	(1)	불검출 (표시한계 0.3)		
비소	mg/L	(1)	불검출 (표시한계 0.000 5)		
카드뮴	mg/L	(1)	불검출 (표시한계 0.000 4)		
수은	mg/L	(1)	불검출 (표시한계 0.000 1)		
납	mg/L	(1)	불검출 (표시한계 0.000 4)		
구리	mg/L	(1)	불검출 (표시한계 0.003)		

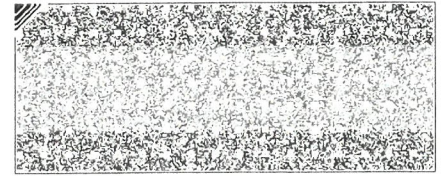

시험성적서

성적서번호 : CT26-045645K

불소	mg/L	(1)	불검출 (표시한계 0.10)
탁도	NTU	(1)	불검출 (표시한계 0.02)
색도	도	(1)	불검출 (표시한계 0.2)
철	mg/L	(1)	불검출 (표시한계 0.003)
잔류염소의 강량	mg/L	(1)	0.55
염소이온	mg/L	(1)	1.2
시안	mg/L	(1)	불검출 (표시한계 0.001)
테트라클로로에틸렌	mg/L	(1)	불검출 (표시한계 0.001)
트리클로로에틸렌	mg/L	(1)	불검출 (표시한계 0.001)
망간	mg/L	(1)	불검출 (표시한계 0.001)
벤젠	mg/L	(1)	불검출 (표시한계 0.001)
아민류	mg/L	(1)	불검출 (표시한계 0.01)
증발잔류물	mg/L	(1)	불검출 (표시한계 2)
아연	mg/L	(1)	0.001
나트륨	mg/L	(1)	불검출 (표시한계 0.03)
질산성 질소 및 이질산성 질소	mg/L	(1)	불검출 (표시한계 0.1)
니켈	mg/L	(1)	불검출 (표시한계 0.000 7)
포름알데히드	mg/L	(1)	불검출 (표시한계 0.006)

※ 시험장소

A : 인천광역시 남동구 당방로 85

----- 끝 -----

